




事 務 連 絡  
平成 2 1 年 9 月 3 日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

「医療用医薬品の品質再評価に伴う溶出曲線測定例について」に係る  
訂正について

標記につきまして、別添写しのとおり、日本製薬団体連合会あて連絡しましたので、その写しを送付いたします。

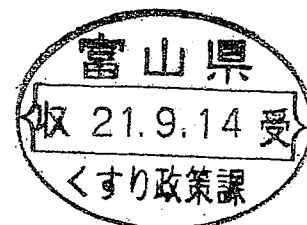



事 務 連 絡  
平成 2 1 年 9 月 3 日

日本製薬団体連合会 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

「医療用医薬品の品質再評価に伴う溶出曲線測定例について」に係る  
訂正について

平成 2 1 年 7 月 9 日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡「医療用  
医薬品の品質再評価に伴う溶出曲線測定例について」の溶出曲線測定例のうち  
下記について訂正致しますので、別紙により該当するグラフの差し替えをお願い  
いたします。

記


- アクタリット錠 1 0 0 m g のグラフ
- メシル酸ペルゴリド錠 (ペルゴリドメシル酸塩錠) 5 0  $\mu$  g のグラフ

以上

溶出曲線測定例

アクタリット錠  
100mg

- 1. 有効成分名：アクタリット
- 2. 剤形：錠剤
- 3. 含量：100mg
- 4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
- 5. 回転数：50rpm
- 6. 界面活性剤：使用せず

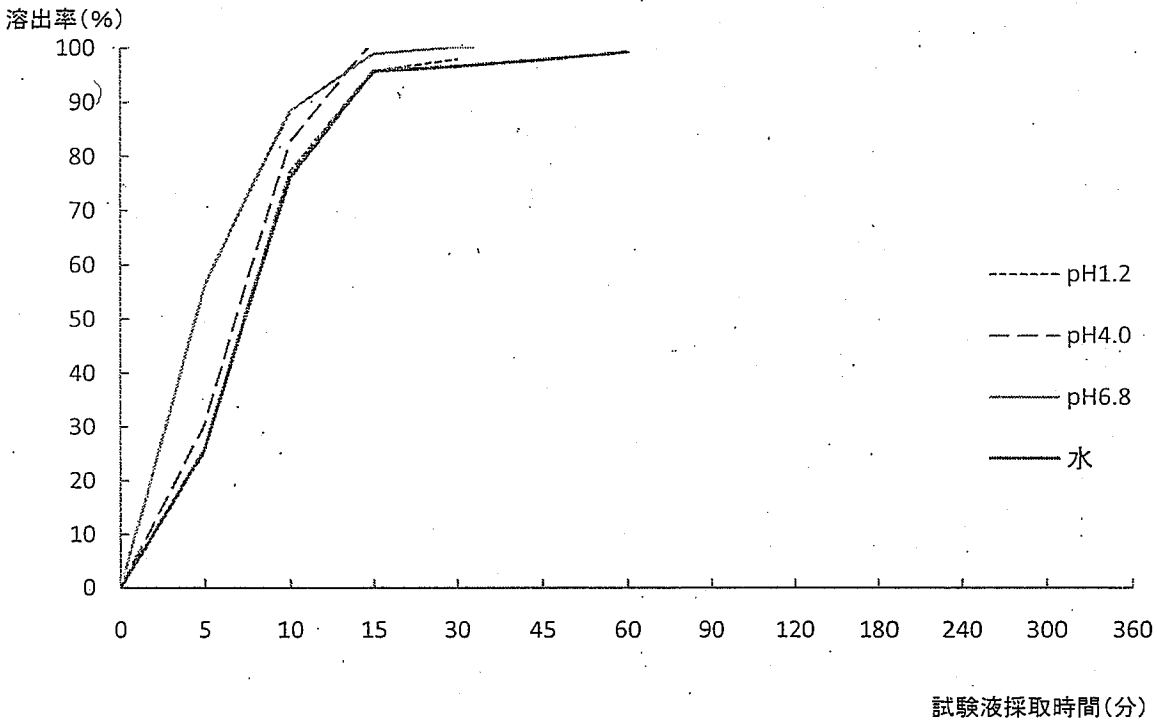

ペルゴリドメシル酸塩錠  
50 $\mu$ g

- 1. 有効成分名：メシル酸ペルゴリド (ペルゴリドメシル酸塩)
- 2. 剤形：錠剤
- 3. 含量：50 $\mu$ g
- 4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
- 5. 回転数：50rpm
- 6. 界面活性剤：使用せず

